

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»
Н.В. Пантелеев
« 24 » 09 2020г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2020г.

Техническое задание № 94

На выполнение работ: **Окраска фасадов по оси 34 / Г-У, по оси Г в осях 33-34, по оси 33 в осях А/2-Г Кузнечно-прессового корпуса, литер БО инв.№344**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «РПРЗ»**

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить ремонтные работы согласно приложения №1
2. Окрасить фасад согласно утвержденного дизайн проекта.
3. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
4. Работы производить из материалов и инструментом подрядчика.
5. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ.
6. Работы выполнять в соответствии со СНиП 3.04.01-87, СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.

Приложения:

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Ведомость дефектов № | 1 лист |
| 2. Планировка КПК | 1 лист. |

Зам. главного механика

Инженер-строитель

С.В. Гуляев

А.С. Быченко

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"

Н.В. Пантелеев

"24" 2020г

Ведомость дефектов № 98/Н от 24.09 2020г.

На ремонт объекта: КПК инв. №344 Литер БО

Окраска фасада по оси 34 в осях Г-У, по оси Г в осях 33-34, по оси 33 в осях А/2-Г

Год постройки - 1971 г.

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Частичное отслоение краски, шелушение. Локальное разрушение поверхности	Очистка фасадов от старой краски(включая ворота и металлическую поверхность)	м2	2500,0	
2		Грунтовка фасадов	м2	2430,0	
3		Шпаклевание локальных участков	м2	63,0	
4		Грунтовка шпаклеванных участков	м2	63,0	
5		Окраска фасадов (в 2 слоя)	м2	2430,0	
6		Грунтовка (1 слой) и окраска ворот и металлических поверхностей (в 2 слоя)	м2	70,0	

Материалы

№ п.п.	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Фасадная грунтовка глубокого проникновения	кг	291,60	
2	Шпаклевка фасадная	кг	315,00	
3	Краска водоэмульсионная фасадная атмосферостойкая, База А (Эмпилс), белая RAL - 9003	кг	456,00	RAL должен соответствовать утвержденным в обществе
4	Краска водоэмульсионная фасадная атмосферостойкая, База А (Эмпилс), светло-серая RAL-7047	кг	78,00	
5	Краска водоэмульсионная фасадная атмосферостойкая, База А (Эмпилс), красная RAL-3020	кг	195,00	
6	Грунт ГФ-021	кг	8,40	
7	Краска ПФ 115 "Эмпилс" белая	кг	12,00	
8	Краска ПФ 115 "Эмпилс" темно-серая RAL- 7040	кг	9,00	

Примечание: 1. Работы выполнять в соответствии с Законодательством РФ, действующими нормативно-правовыми актами СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.01.04-87, СП 70.13330.2012, СП 48.13330.2011, СП 28.13330.2012, СП 71.13330.2017, ПРИКАЗ от 28 марта 2014 г. N 155н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

2. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ. В процессе Исполнитель несет ответственность за безопасные условия труда и способы проведения работ на объекте. Исполнитель обязан обучить персонал для проведения работ на высоте.

Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с РД-11-02-2006.

Исполнитель за свой счет выполняет мероприятия по временной защите инженерных коммуникаций и оборудования, попадающие под зону текущего ремонта

3. Решением комиссии признано целесообразным проведение текущего ремонта

Зам. главного
механика


С.В. Гуляев

Инженер-
строитель

А.С. Быченко

Приложение 1

Кузнечно-прессовый корпус литер БО инв. №344 на отм. 0.000

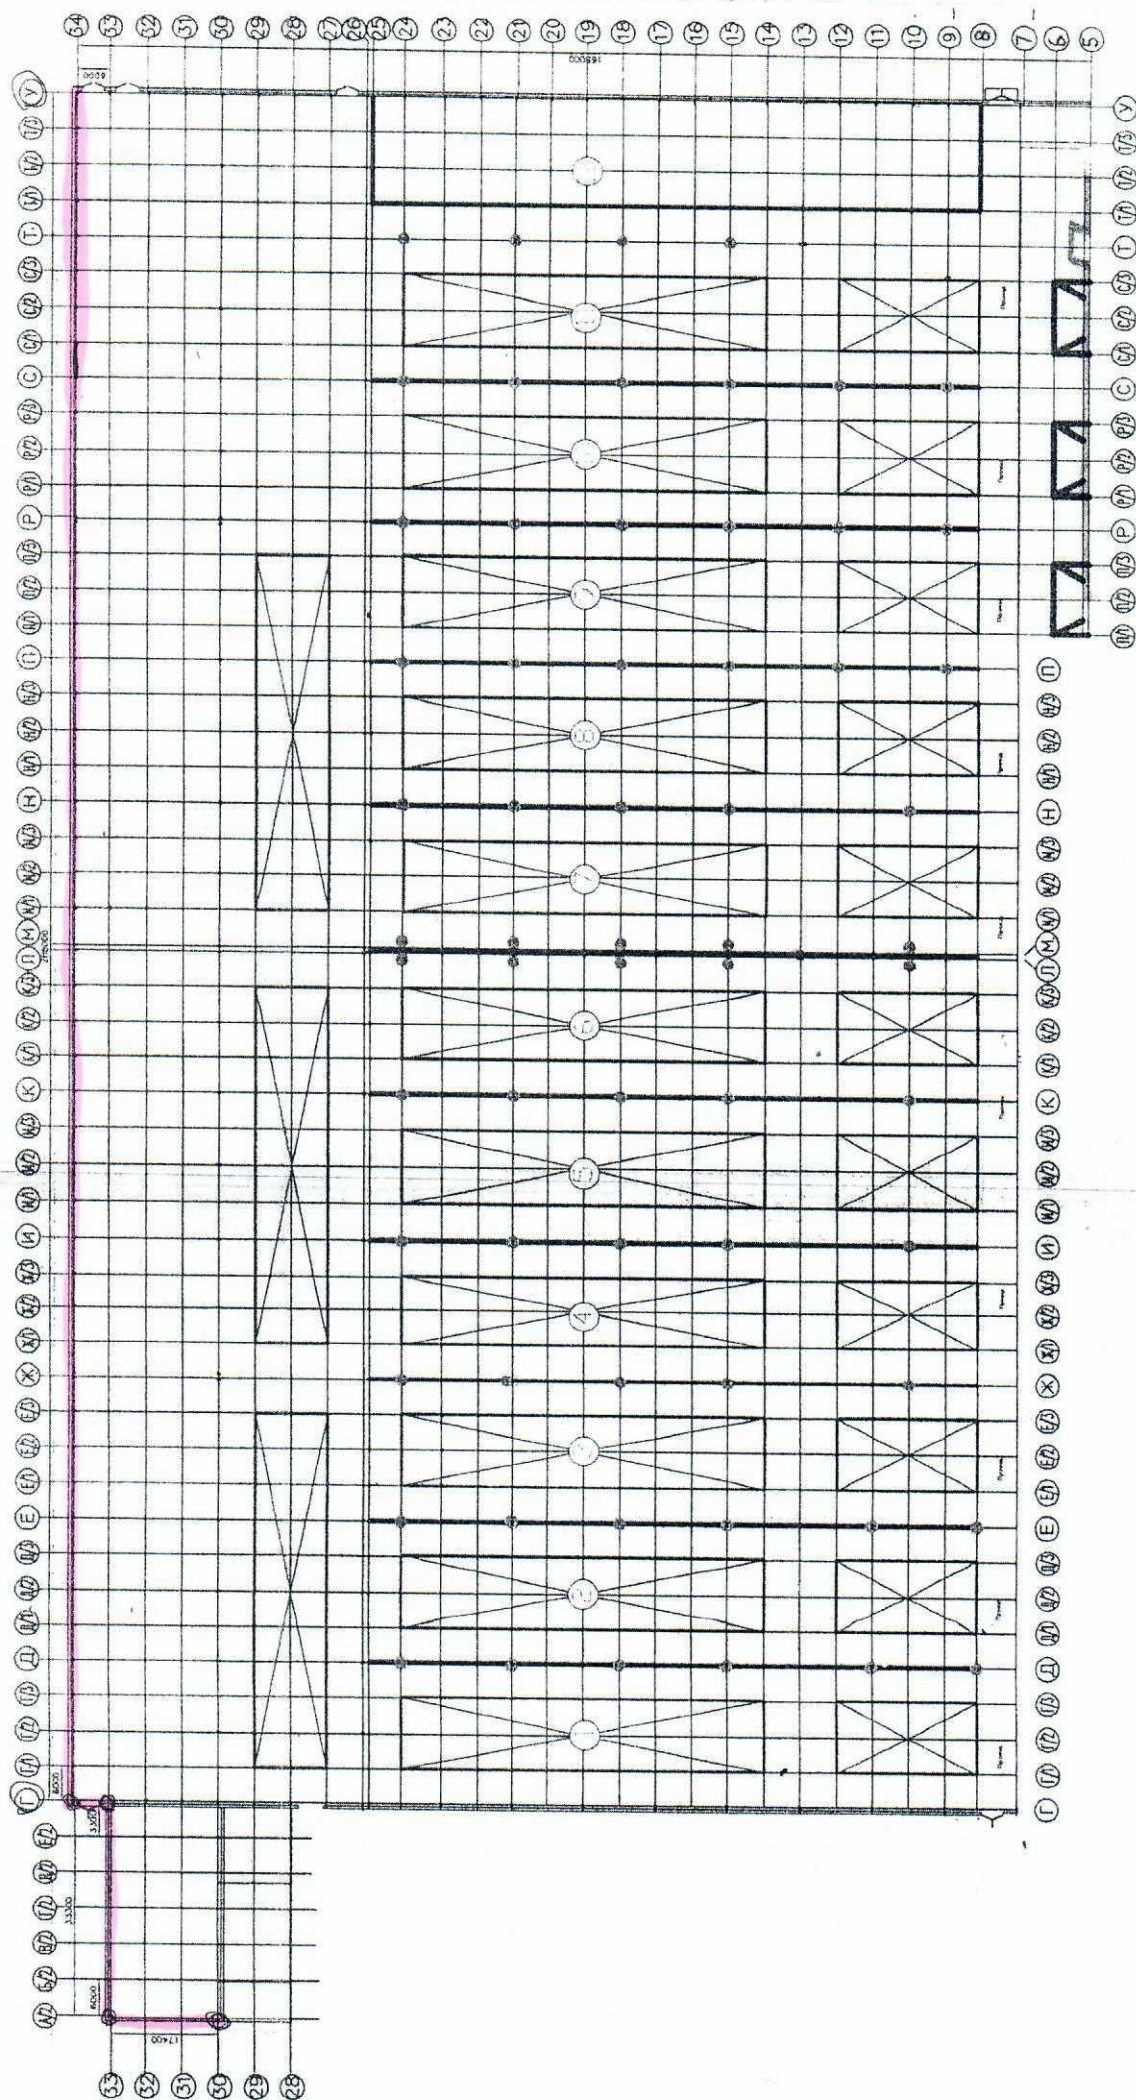

Место проведения работ