

ЗАКАЗЧИК

Главный инженер
ООО «РПРЗ»

Н.В. Пантелеев

« 17 » *март* 2021 г.

ПОДРЯДЧИК

« _____ » _____ 2021 г.

Техническое задание № 50/161

на разработку проектной документации на устройство точки электропитания для моечной машины Русдорф Дельта 800 в здании литер ЕЦ, инв. № 1000652 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ	
1. Основание для проектирования	Заявка Заказчика
2. Заказчик	ООО «РПРЗ»
3. Местоположение объекта	г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2.
4. Исходные данные	- планировка помещений (приложение 1 к ТЗ); - технические условия (приложение 2 к ТЗ); - монтажные данные моечной машины (приложение 3 к ТЗ).
5. Описание объекта	Потребитель: моечная машина тоннельного типа Русдорф Дельта 800 Основные технические характеристики потребителя: общая установленная мощность255кВт; напряжение 380 В; частота..... 50 Гц; система нейтрали TN-S. Источник питания: Фид.3011, Щит 0,4кВ, ТП-30
6. Основные условия проектирования	Разработать рабочую документацию марки ЭМ в объеме: 1. Общие данные 2. Расчет нагрузок 3. План расположения кабельных линий 4. Однолинейная схема 5. Кабельный журнал 6. Ведомость объемов работ 7. Спецификация
7. Форма отчета.	Передать заказчику рабочую документацию в 3 экземплярах, а так же на электронном носителе в формате PDF, DWG.
8. Дополнительные условия к проектированию.	1. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с действующими прави-

	<p>лами и нормами проектирования РФ.</p> <p>2. Материалы и оборудование должно соответствовать пожарным нормам, требованиям СанПиН и разрешенные к применению Минздравом РФ, иметь паспорта и сертификаты качества.</p> <p>3. Применять технические решения минимизирующие объемы монтажных работ и используемых материалов.</p>
--	--


- Приложения:
1. Планировка помещения – на 1л.
 2. Технические условия – на 1л.
 3. Монтажные данные моечной машины – на 1л.

Главный энергетик



Мосиенко Д.С.

Приложение №1
к ТЗ № 50/161

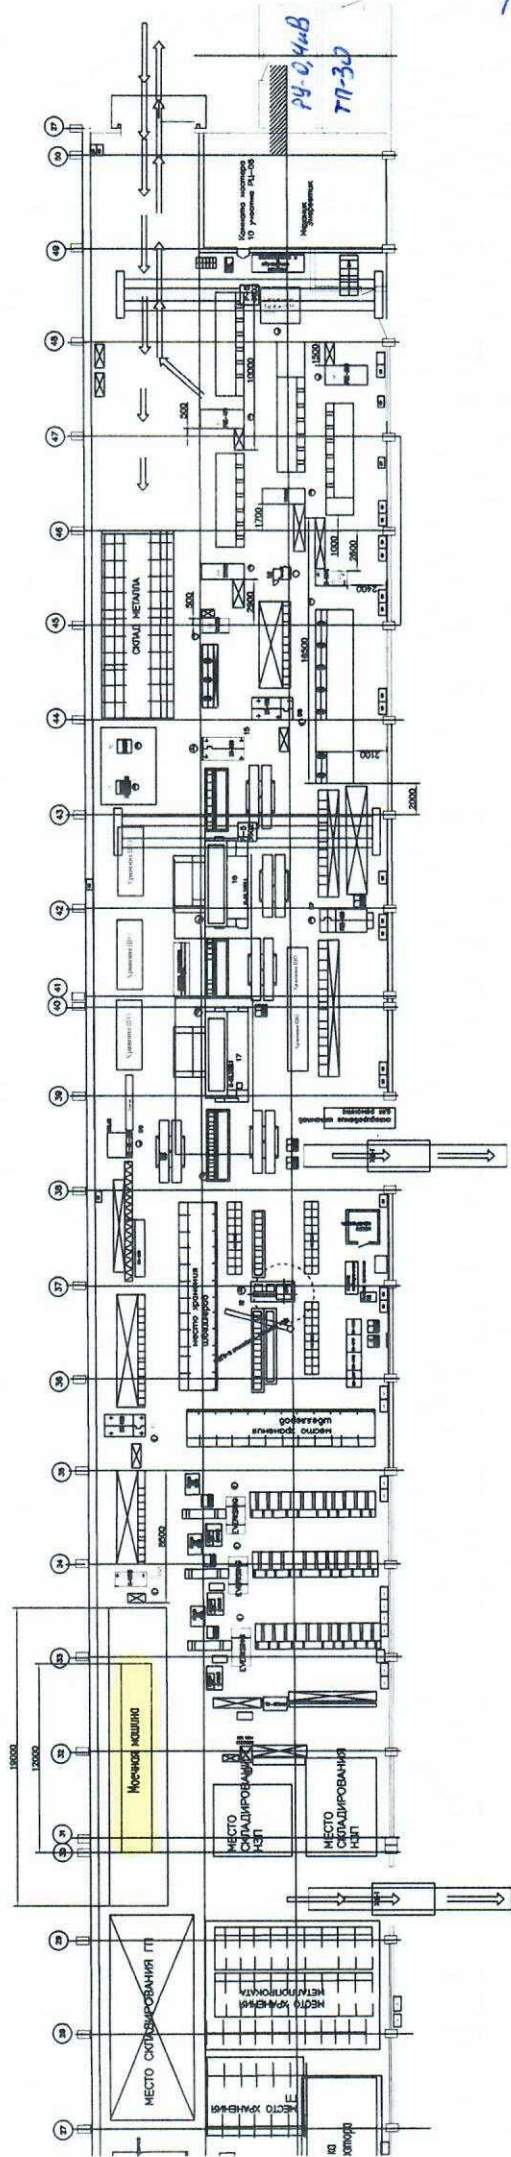

Приложение №2
к ТЗ № 50/161

РСМЭНЕРГО

Исполнительный директор
Общество с ограниченной ответственностью
"Ростсельмашэнерго"

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2С
ИНН 6166047727 БИК 046015860 к/с 30101810400000000860
р/с 40702810200000000479, в банке ОАО АКБ «СЕЛЬМАШБАНК»
тел.: (863) 250-31-02 e-mail: DirRSE@oaorsm.ru
факс: (863) 250-33-24

13.05.2021 № 4/329
На № 50/153 от 12.05.2021

Главному инженеру
ООО «РПРЗ»
Н.В. Пантелееву

Технические условия

ООО «Ростсельмашэнерго» согласовывает электроснабжение моечной машины с потребной мощностью 230 кВт напряжением 0,4кВ, по 3 категории надёжности, от сетей ООО «Ростсельмашэнерго» ТП-30 фидер № 3011 в счёт разрешённой мощности ООО «РПРЗ», при выполнении настоящих условий:

1. Выполнить проект на электроснабжение моечной машины от фидера № 3011 ТП-30.
2. Проект согласовать с ООО «Ростсельмашэнерго», 1 экземпляр предоставить в ООО «Ростсельмашэнерго».
3. Проектом предусмотреть замену автоматического выключателя в фидере № 3011 типа А3144. Характеристику автоматического выключателя определить проектом, тип автоматического выключателя согласовать с ООО «Ростсельмашэнерго».
4. Срок действия настоящих условий - два года со дня выдачи.

Первый заместитель
генерального директора-
исполнительный директор

М.Н. Рудик

Г.В. Челахан
☎ 250-35-92

